

ケーブル貫通部防火措置キット ニジカン®-パイプ

国土交通大臣認定


PS060 FL-0464
PS060WL-0466

取扱説明書

壁1箇所用 / 床2箇所用

このたびは、「ニジカン-パイプ」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
この取扱説明書をお読みの上、現場の状況に合わせて正しく施工してください。

梱包内容

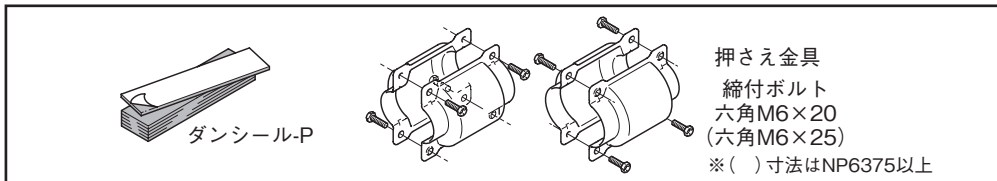

施工手順

① ケーブルの結束

約100mm程、ケーブルをまっすぐに直して、ビニルテープで束ねます。

④ 金具の取り付け

金具の適合刻印を確認して施工する電線管サイズに合わせて金具の取り付けを行ってください。

② ダンシール-Pの目詰め、巻き付け

ケーブル相互の隙間にダンシール-Pを目詰めし、ブッシングの外径と同じになるまで巻き付けます。

⑤ 仕上げ

はみ出したダンシール-Pを指で整形してください。(押さえ金具の先端部はダンシール-Pの先端と一致しない場合もあります。) 壁施工の場合は、反対側も同様に施工して完了です。

③ ダンシール-Pの巻き付け

ブッシングの端部に揃えてダンシール-Pを1周巻き付けます。

39 パイプ側

51 パイプ側

兼用タイプについては電線管サイズに適合する刻印を電線管(パイプ)側にしてください。

キリトリ

郵便はがき

2	5	4	0	0	1	6
---	---	---	---	---	---	---

恐れ入りますが
切手を貼って
ください。

神奈川県平塚市東八幡5丁目1番8号
株式会社 古河テクノマテリアル
防災事業部 ラベル係行
(ニジカン-パイプ工法表示ラベル請求書)

施工箇所・購入数内訳

品番	購入数	PS060 FL-0464 床	PS060 WL-0466 壁	品番	購入数	PS060 FL-0464 床	PS060 WL-0466 壁
NP19				NP6375			
NP2531				NP82			
NP3951				NP92			
				NP104			

※裏面にも必要事項記入の上、本紙郵送にて請求してください。

■仕様

品番	適用電線管			構成材料			総質量 (kg)
	薄鋼	ネジ無し	厚鋼	押さえ金具 (枚)	締付けボルト (M6) (本)	ダンシール-P (枚)	
NP19	19	E19	—	4	8	2	0.7
NP2531	25	E25	22	4	8	4	1.0
	31	E31	28				
NP3951	39	E39	36	4	8	6	1.5
	51	E51	42				
NP6375	63	E63	54	4	8	10	2.3
	75	E75	70				
NP82	82			4	8	12	3.2
NP92	92			4	8	16	4.0
NP104	104			4	8	18	4.3

※本製品で壁1箇所または床2箇所の施工が行えます。

■施工内容別認定条件(適用範囲)

貫通部位	国土交通大臣認定番号	貫通部形態	施工図(例)	開口面積	ケーブルサイズ	ケーブル占積率	貫通部位の構造
壁	PS060 WL-0466	壁貫通部 鋼製電線管ケーブル配線		鋼製電線管 呼び径 104以下 全長 250mm以上	導體サイズ 325mm ² 以下 (高圧含む)	63.3% 以下	壁の構造： 建築基準法施行令 115の2の2第1項 第一号の規定に基づき 準耐火構造(60分)厚さ 80mm以上 (準耐火構造：ただし、 強化せつこうボードに限る) 及び建築基準法第2条第七号 の規定に基づき耐火構造 (60分)において、国土交通大臣 が認めた壁厚さ80mm以上
床	PS060 FL-0464	床貫通部 鋼製電線管ケーブル配線		鋼製電線管 呼び径 104以下 全長 200mm以上			床の構造： 鉄筋コンクリート またはALC床厚さ 100mm以上(中空床除く)

●販売事項のご相談・お問い合わせは

古河エレコム株式会社

本社 〒101-0047 東京都千代田区内神田2丁目16番8号
(古河電工神田ビル) TEL03-5297-8696
URL : <http://www.f-elecom.com>

関西支社 TEL 06-6346-4173 北陸営業所 TEL 076-431-0863
中部支社 052-950-7635 中国支店 082-246-0881
北海道支店 011-251-5991 四国営業所 087-851-3225
東北支店 022-267-0771 九州支社 092-483-5561
宇都宮支店 028-624-6894 沖縄支店 098-863-2226
静岡支店 055-951-0515

●技術事項のご相談・お問い合わせは

株式会社古河テクノマテリアル

防災事業部 〒254-0016 神奈川県平塚市東八幡5丁目1番8号
TEL0463-24-9341 FAX0463-24-9346
URL : <http://www.furukawa-ftm.com/>
Eメールでのお問い合わせ : bosai@ftm.fitec.co.jp

古河電気工業株式会社

URL : <http://www.furukawa.co.jp>

商品の仕様は、お断り無く変更することがありますので御了承ください。

工法表示ラベルは右記のホームページからもご請求できます。ホームページアドレス <http://furukawa-ftm.com/bosai/>
FT-取説-第21006号 2021.2

工法表示ラベル請求書

ニジカンパイプの施工要領と施工上の注意事項(取扱説明書・カタログ等に記載)に従い、正しい施工をしますので、以下のとおり工法表示ラベルを請求します。

ラベル請求責任者	貴社名	
	部署名	
	氏名	
	TEL FAX	() ()

ラベル送付先住所	〒	—	
----------	---	---	--

(必ず)を付けてください) 会社 ・ 現場事務所 ・ 現場 ・ 自宅

ラベル必要期日	年	月	日	希望
---------	---	---	---	----

※ご希望の期日に届けられない場合がございますので、あらかじめ御了承ください。

件名	
所在地	
製品購入先(参考)	

工法表示ラベル請求枚数	PS060FL-0464 PS060WL-0466	枚
-------------	------------------------------	---

(注1) 発行可能なラベルの枚数は1施工箇所あたり1枚です。
(注2) 認定外への施工については、ラベルの発行を致しません。
(注3) FAXでのご請求は受け付けておりません。誠に手数なから本紙郵送にてご請求ください。
ご記入いただいた個人情報、ラベルの送付、施工確認等のご連絡および当社の製品・技術情報をお送りするために利用し、その目的以外での利用はいたしません。